




תהליך הגשת בקשה להיתר בניה עד לקבלת תעודת גמר



משרדי הנהלה:

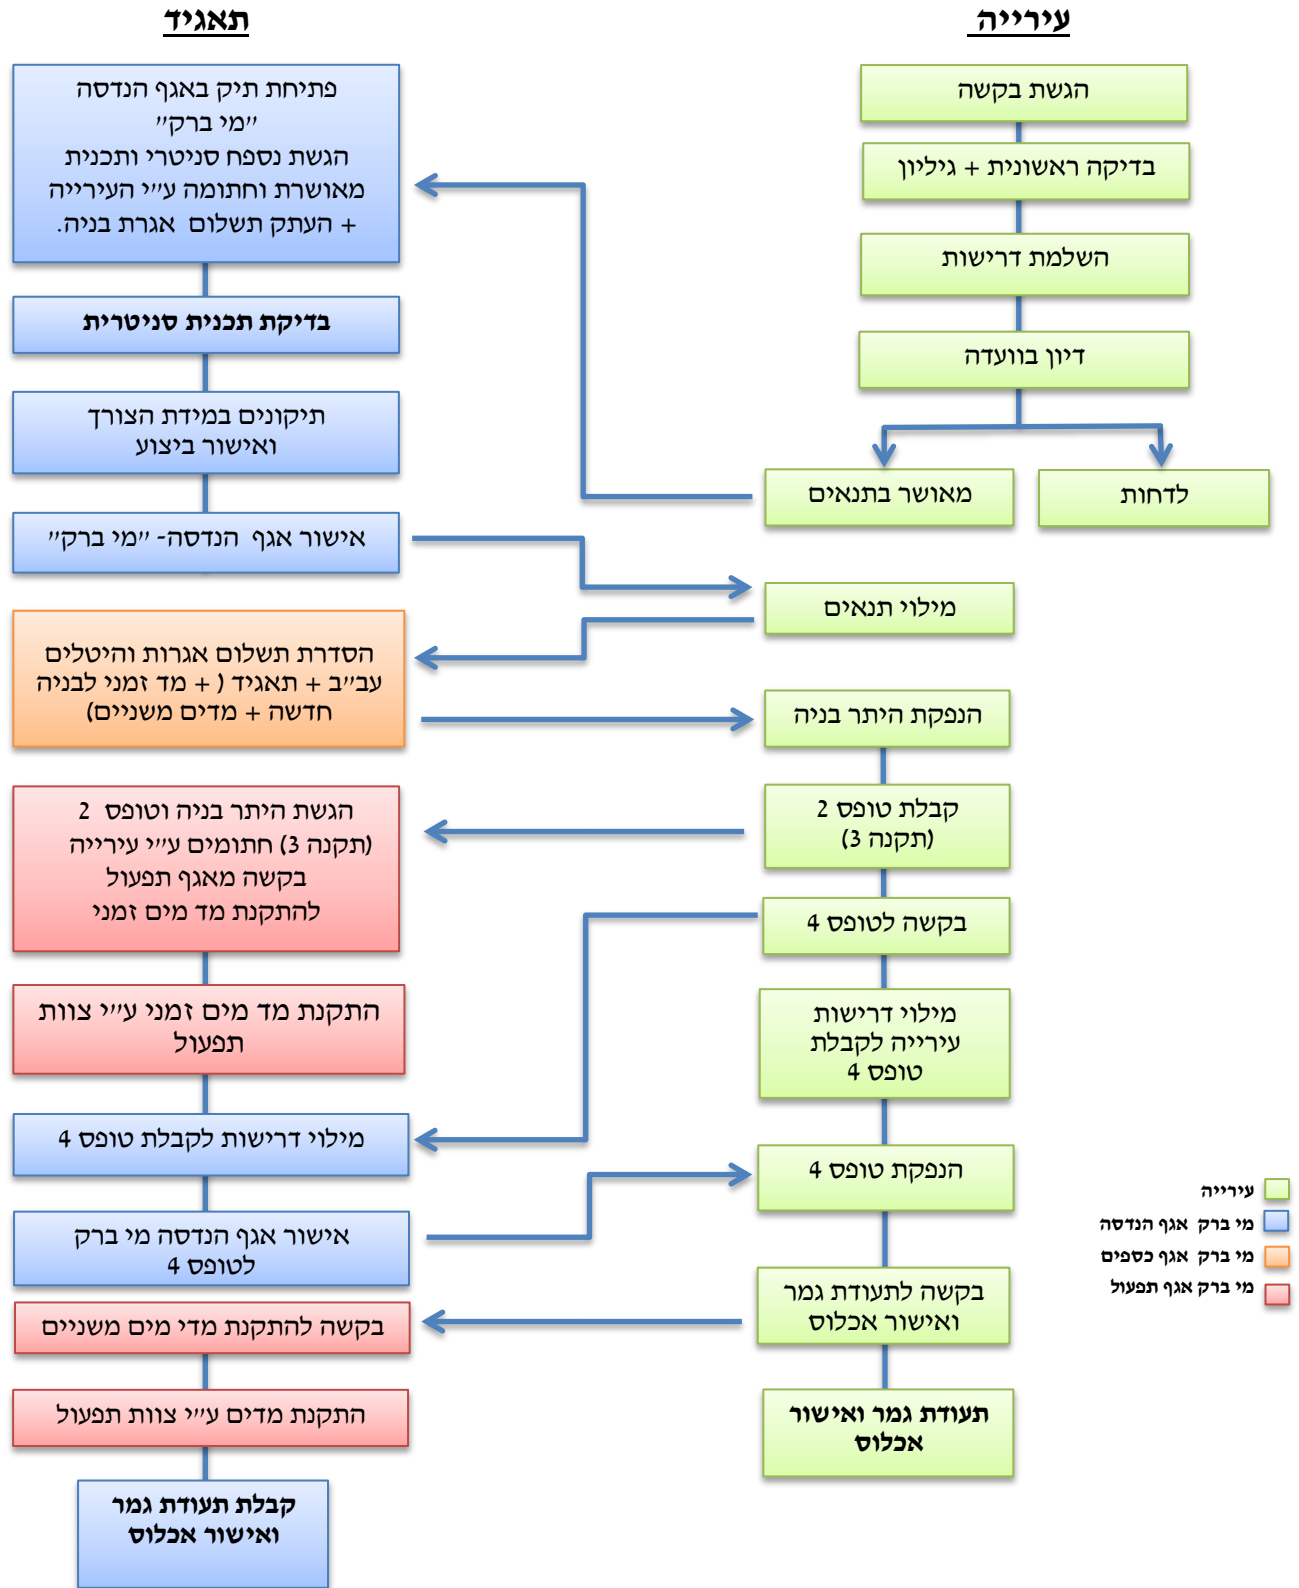

המלצת תאגיד מי ברק תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ

להתקנת משאבות מים הכוללות מנגנון פיקוד שבת בבנייני מגורים ובבניינים ציבוריים

בהתאם לסעיף 78 (7) ו-8) לכללי תאגידי המים והביוב (אמות מידה לשירות), תשע"א-2011, מתכבד התאגיד לפרסם המלצה בדבר משאבות הכוללות מנגנון פיקוד שבת.

יישום ההמלצות ייבחן במסגרת הפרמטרים הרלוונטיים לתקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), תשמ"א-1981, תקנות התכנון והבניה (תכן הבנייה) (תברואה), תש"ף-2019 ובהתאם לסעיף 157א. (3) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

מי ברק, תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ, מודיע בזאת לציבור על המלצתו, לפיה בכל בניין מגורים ובכל בנין ציבורי כהגדרתו בסעיף 158ב לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, לגביהם נדרשת התקנת משאבות, מומלץ כי יותקנו משאבות מים הכוללות מנגנון פיקוד שבת (מנגנון המאפשר צריכת מים בלא חילול שבת).

צוות מקצועי שהוקם לצורך בחינת המערכות הטכנולוגיות הקיימות בשוק, איכותן ועמידתן בדרישות ההלכתיות שהותוו על ידי גופים הלכתיים מוסמכים גיבש המלצות לשימוש במערכת שעונה על הקריטריונים שלהלן:

1. הברז והמצוף למילוי המאגר יהיו מכניים (לא חשמליים).
2. יותקן שסתום מכני להחזרת עודפי לחץ למאגר.
3. העברה למצב שבת תהיה אוטומטית (שעון אסטרונומי כולל שבתות וחגים) + ידנית.
4. במצב שבת:
 - א. חיישני הלחץ ינותקו.
 - ב. המנוע יפעל בתדר קבוע.
 - ג. תופעל נורת חיווי מצב שבת.
 - ד. החזרת עודפי לחץ למאגר.

המערכות המומלצות ממלאות את הדרישות ההנדסיות והטכנולוגיות כפי שגובשו על ידי מהנדס התאגיד.



עמוד 1 מתוך 1

אגף הנדסה:

כתובת: רחוב ז'בוטינסקי 168 מגדלי שקל בני ברק, מיקוד 5136004

טלפון: 073-2211070 פקס: 073-2211095 דוא"ל: Handasa@mei-barak.co.il

